







ErP conform



/4-800



/6-800

15

Technické parametry

Skříň

je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny.

Oběžné kolo

je vyrobeno z hliníkové slitiny. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +40 °C.

Motor

je asynchronní, dle typu s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladičími žebry, povrchová úprava černým lakem. Motory s odporovou kotvou jsou vybaveny tepelnou ochranou (termokontakty nebo PTC), vinutí je tropikalizované s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +40 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55.

Regulace otáček

se provádí frekvenčním měničem.

Směr otáčení

je možno měnit u jednofázových i třífázových motorů. Se standardním oběžným kolem klesne při opačném směru otáčení průtok o cca 30 %. Je možno objednat oběžné kolo pro opačný směr otáčení. Průtok vzdušiny je standardně od oběžného kola k motoru.

Svorkovnice

je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na skříni (potrubní provedení).

Montáž

ventilátoru v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

Hluk

uvedený ve výkonových charakteristikách odpovídá hodnotám akustického tlaku ve volném poli ve vzdálenosti trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně 1,5 m).

Příslušenství VZT

- ACOP pružná spojka (K 7.1)
- BRIDA volné příruby (K 7.1)
- DEF-T ochranné mřížky (K 7.1)
- PER plastová samotížná žaluziová klapka (K 7.1)
- TRK kovová samotížná žaluziová klapka (K 7.1)
- PAR, PMR plastové žaluziové klapky (K 7.1)
- PRG, TWG protidešťové žaluzie plastové (K 7.1)
- TAD sací dýza (K 7.1)
- TSK, TSKM zpětné klapky (K 7.1)
- TAA, TAAC tlumiče hluku (K 7.1)

Příslušenství EL

- MSE, MSD motorové ochrany (K 8.2)
- VFVN frekv. měniče (K 8.1)
- VFKB, VFTM frekv. měniče (K 8.1)

Pokyny

Ventilátory série COMPACT jsou ventilátory s vysokým výkonem a z hlediska zástavby do potrubní sítě s výhodnou krátkou skříň.

Typový klíč pro objednávání

T	C	B	B / 4	4	0	0	H	B	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- 1 – provedení: **T** = potrubní
- 2 – označení série: **C** = Compact
- 3 – typ oběžného kola:
B = hliníkové s pevnými nebo nastavitelnými lopatkami
- 4 – motor: **B** = 1f 230 V,
T = 3f 230/400V nebo 400V
- 5 – počet pólů elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola
- 7 – úhel natočení lopatek
(**L** – malý úhel, **H** – velký úhel)
- 8 – směr průtoku vzduchu:
A = od motoru ke kolu,
B = od kola k motoru (standard, neuvádí se)
- 9 – speciální provedení (např. II2G Ex e IIT3...)

EASY VENT
selektivní program


Technické a hlukové parametry v jednotlivých bodech pracovních charakteristik naleznete v selektivním programu EASYVENT na www.elektrodesign.cz.

Typ	otáčky [min ⁻¹]	průtok (0Pa) [m ³ /h]	výkon [W]	napětí [V]	proud [A]	max. teplota [°C]	akustický tlak* [dB(A)]	hmot. [kg]	regulátor
TCBT/4-800L	1460	29950	3750	400	6,5	40	76	65	VFVN-020-3L-9-PTC
TCBT/4-800 K	1460	34950	5177	400	8,8	40	76	68	VFVN-020-3L-12-PTC
TCBT/4-800 G	1470	38500	6146	400	11,1	40	77	81	VFVN-020-3L-16-PTC
TCBT/4-800 H	1475	42490	7688	400	13	40	78	89	VFVN-020-3L-16-PTC
TCBT/6-800L	965	20770	1278	400	2,7	40	66	57	VFVN-020-3L-4-PTC
TCBT/6-800 K	975	24090	1592	400	3,3	40	66	64	VFVN-020-3L-5-PTC
TCBT/6-800 G	975	26310	1968	400	4,6	40	67	68	VFVN-020-3L-6-PTC
TCBT/6-800 H	970	27910	2345	400	5,0	40	68	80	VFVN-020-3L-8-PTC


* akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola, minimálně 1,5 m.

Charakteristiky

TCBT/4-800 L

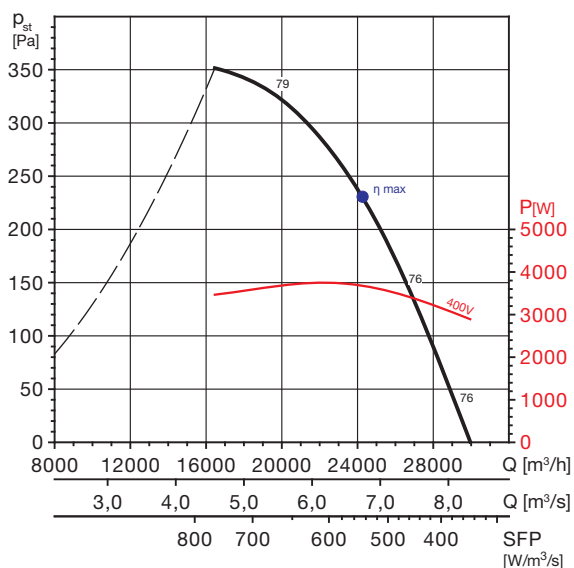

TCBT/4-800 K

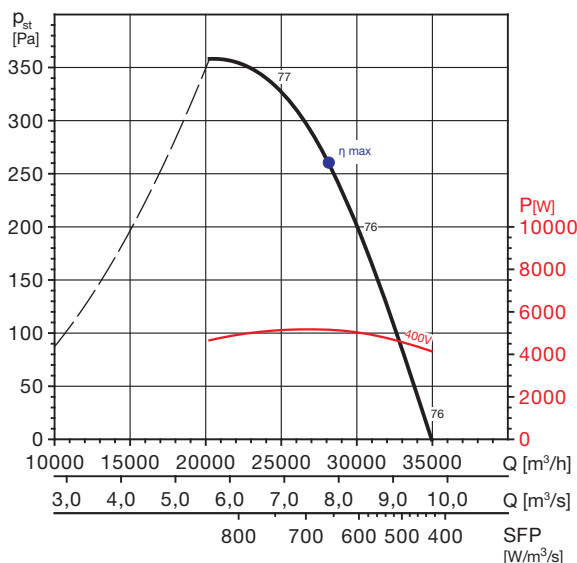


MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	62,4	65,2	3,678	24248	339	1445

MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	61,6	63,4	5,156	28120	406	1445


Akustický výkon $L_{WA} (Q_{max})$ v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/4-800 L	57	73	83	90	91	88	82	74	95

Akustický výkon $L_{WA} (Q_{max})$ v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/4-800 K	63	75	82	88	90	88	84	76	94

TCBT/4-800 G

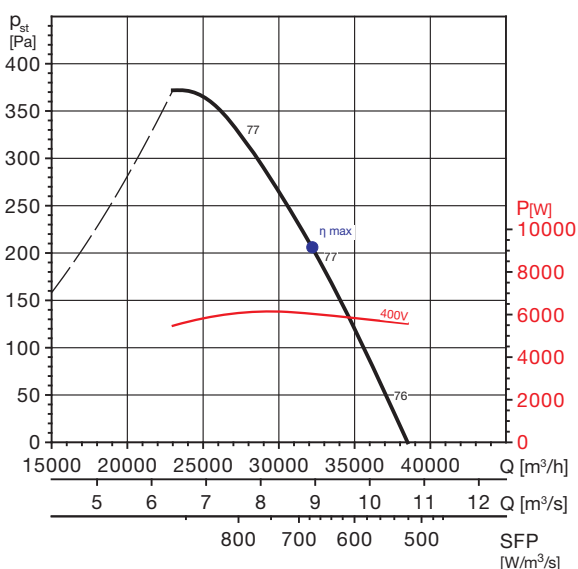

TCBT/4-800 H

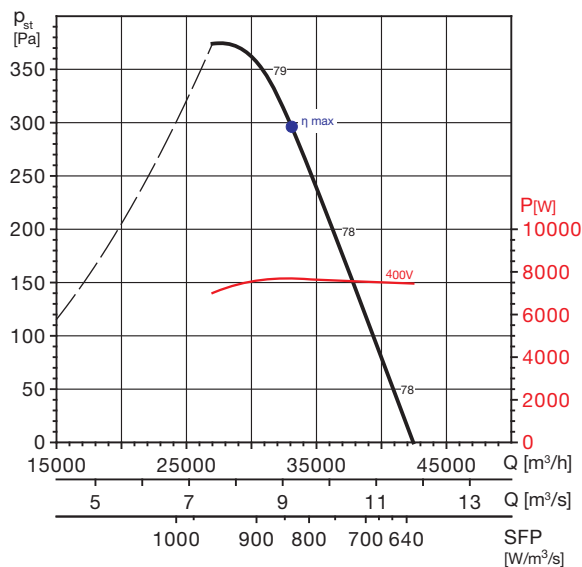


MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	58,9	60,3	6,038	32195	397	1460

MC	EC	VSD	SR	η[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	59,6	60,3	7,682	33100	498	1468


Akustický výkon $L_{WA} (Q_{max})$ v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/4-800 G	64	76	83	89	90	89	84	76	95

Akustický výkon $L_{WA} (Q_{max})$ v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/4-800 H	66	77	84	90	92	91	86	78	96

TCBT/6-800L

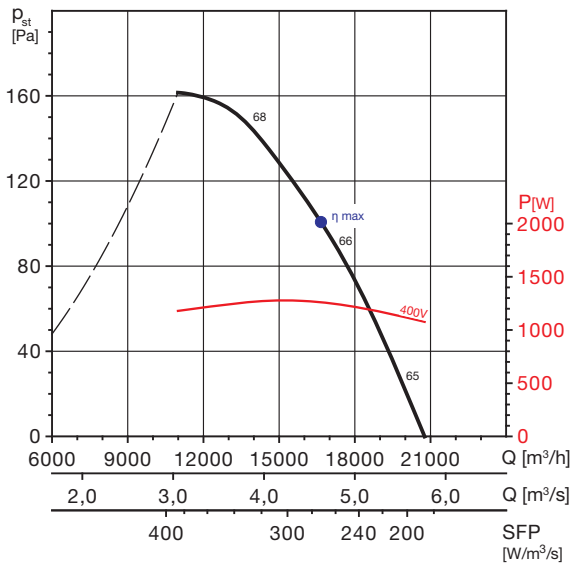

TCBT/6-800 K

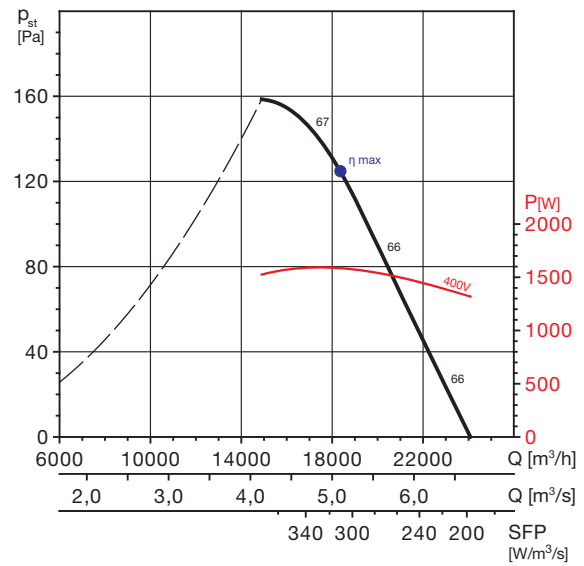


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	56,0	61,7	1,260	16668	152	955

Akustický výkon L_{WA} (Q_{max}) v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/6-800L	51	66	76	79	79	76	69	61	84


MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	60,1	65,2	1,584	18352	187	965

Akustický výkon L_{WA} (Q_{max}) v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/6-800 K	51	66	76	79	79	76	69	61	84

TCBT/6-800 G

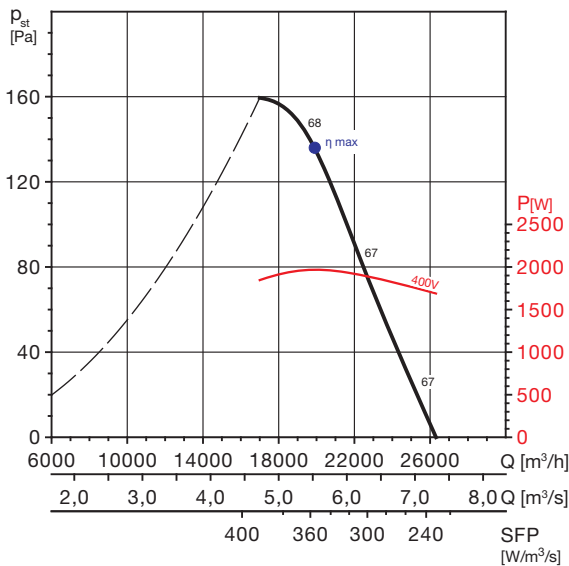

TCBT/6-800 H

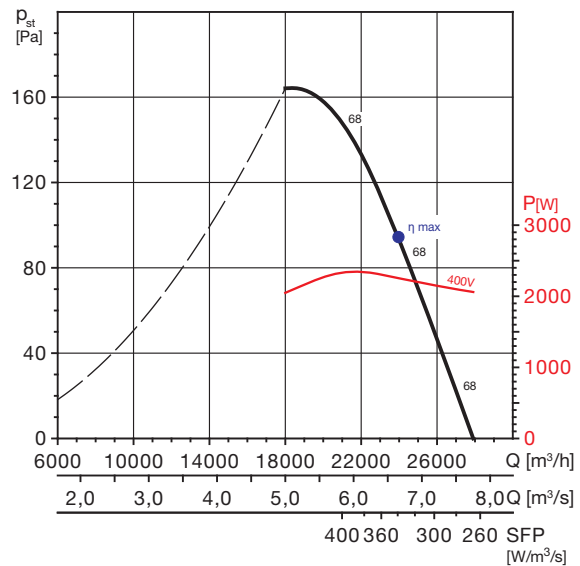

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	58,6	63,1	1,968	19904	209	971

Akustický výkon L_{WA} (Q_{max}) v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/6-800 G	56	67	74	79	80	78	72	64	85

MC	EC	VSD	SR	η [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
D	Total	Ne	1	59,0	63,1	2,257	23956	200	962

Akustický výkon L_{WA} (Q_{max}) v oktávných pásmech v dB(A)									
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA_{tot}}$
/6-800 H	58	69	76	81	82	79	73	65	86

Vysvětlivky – tabulka:

MC	kategorie měření	η [%]	celková účinnost
EC	kategorie energetické účinnosti	N	účinnost
VSD	regulace otáček: dodávána s ventilátorem	[kW] [m ³ /h] [Pa] [RPM]	výkon na hřídeli průtok vzduchu statický tlak otáčky za minutu
SR	specifický poměr		

Vysvětlivky – graf:

Pst	statický tlak v Pa
Q	objem vzduchu v m ³ /h a m ³ /s
SFP	měrný výkon ventilátoru v W/m ³ /s
P	příkon ve W


Kategorie měření: D, kategorie energetické účinnosti celková. Účinnost ventilátoru bez regulace otáček. Údaje o proudění vzduchu podle ISO 5801. Hladina akustického tlaku Lp(A) naměřená ve volném prostoru ve vzdálenosti trojnásobku průměru ventilátoru, minimálně 1,5 m.

Přívodní napětí a frekvence

přívodní napětí	typ motoru	zapojení	otáčky
1-fázové 220V / 50Hz 240V / 50Hz	230V / 50Hz	viz schema zapojení	vysoké
3-fázové 220V / 50Hz 240V / 50Hz	230/400V / 50Hz		vysoké
			nízké*
	230/400V / 50Hz		vysoké
3-fázové 380V / 50Hz 415V / 50Hz	400V / 50		vysoké
			nízké*

* pouze modely s povolenou regulací transformátorovým regul. otáček


15

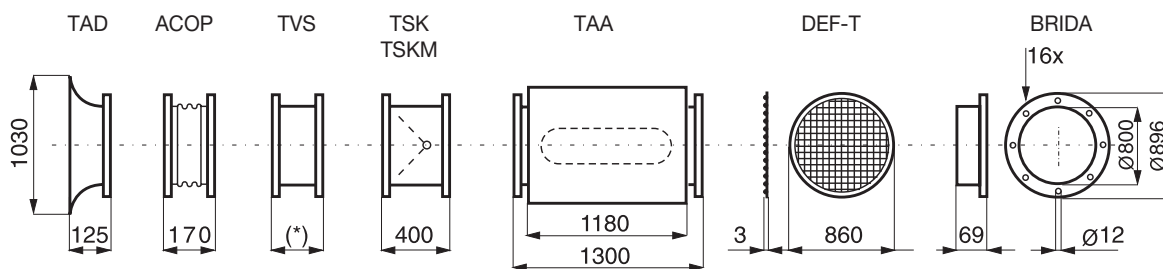Doplňující vyobrazení


* hodnoty na vyžádání

- TAD 800 sací dýza
- ACOP 800 pružná spojka
- TVS 800 prodlužovací díl
- TSK 800 zpětná klapka pružinová
- TSKM 800 zpětná klapka se servopohonem
- TAA 800 potrubní tlumič (TAAC na objednávku s jádrem)
- BRIDA 800 příruba
- PIE 800 montážní konzoly
- DEF-T 800 ochranná mřížka
- KSE tlumič vibrací

KSE – viz K 7.1


Příslušenství


PER plastové samotížné žaluziové klapky



PRG, TWG protidešťová žaluzie



TSK zpětná klapka



TAA, TAAC tlumiče do kruhového potrubí



TAD sací dýza pro axiální ventilátory



PIE konzoly pro montáž ventilátoru



BRIDA volná příruba



VFKB, VFTM frekvenční měniče



RTR 6721 prostorový termostat



HYG 7001 mechanický prostorový hygromet s termostatem



DTS PSA tlakový diferenciální snímač



VFN frekvenční měniče

POPIS

HCF/HCB/TCB (COMPACT) – jsou axiální ventilátory, podle typu použitelné k otáčení na stěnu nebo do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory lze dle typu regulovat transformátorovými a elektronickými regulátory otáček (fázové řízené regulátory otáček mohou způsobovat parazitní hluk ventilátoru). Dále je možné regulovat ventilátory pomocí frekvenčních měničů. Pro ventilátory s proměnným úhlem natočení lopatek platí, že tento výrobcem nastavený úhel nemůže být měněn. Na objednávku je možno dodat ventilátory pro jiné napětí a frekvenci. K dispozici jsou také ventilátory v nevybušném provedení ZONA 1. Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.

TRANSPORT

Ventilátor smí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou směřující vzhůru naznačeno. Doporučujeme ventilátor dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození.

ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu je nutno přezkoušet neporušenost a funkčnost ventilátoru. Je třeba zkontrolovat, zda se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí a typ uvedený na štítku ventilátoru souhlasí s objednaným typem.

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaktu osoby nebo předmětu s oběžným kolem, je třeba instalovat ochrannou mřížku. Při jakékoli revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb. HCF/HCB/TCB (COMPACT) – motory ventilátorů mají krytí IP65 (IP55 dle typu). Třída izolace je F. Pracovní teplota okolí od -40 do +70 °C (velikosti 800 a 1000 max +40 °C). Motory je možno provozovat při obou směrech otáčení. Třífázové motory označené 400V označené výrobcem umožňují regulaci otáček přepnutím vinutí do hvězdy nebo do trojúhelníku. Alternativně dodávané motory 230/400V lze provozovat jen v zapojení do hvězdy.

MONTÁŽ

Po namontování a spuštění ventilátoru je třeba zkontrolovat správný směr otáček oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor přetížen a je třeba hledat závadu. Ventilátory jsou vybaveny podle typu tepelnou ochranou

vinutí motoru termokontakty nebo termistory, která je vyvedena na samostatné svorky ve svorkovnici, což prakticky omezuje možnost poškození ventilátorů při přetížení. Svorky je třeba zapojit do příslušného zařízení, které zajistí vypnutí motoru, pokud se ochrana aktivuje. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci poškozeného motoru. Pokud dochází k působení tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu vzduchovodu na přítomnost cizích těles, případně zanesení nečistotami, které způsobují tření oběžného kola o skříň ventilátoru, dále kontrolu elektric-

kých parametrů motoru a elektroinstalace. Skříň potrubního provedení nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.


ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru. Motory ventilátorů jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1.

Upozornění: pracovní bod u všech typů axiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl s dostatečnou rezervou vzdálen od nepovolené oblasti. Minimální doporučená rezerva tlaku je 15 % z hodnoty P_{st} v pracovním bodě. Při provozování ventilátoru v nepovolené nestabilní oblasti je oběžné kolo periodicky namáháno parazitními momenty, což může vést k poruše ventilátoru. Z uvedeného důvodu doporučujeme soustavu navrhovat tak, aby ani v případě spuštění, vypínání, provozu nebo regulace nemohl ventilátor pracovat v nepovolené oblasti. Pokud soustava obsahuje elektricky ovládané klapky, je třeba, aby byly otevřeny před spuštěním ventilátoru, u ventilátorů větších výkonů (obvykle více jak 2 kW) doporučujeme konzultovat možnost rozběhu se sníženým záběrovým momentem (rozběh Y/D, softstartéry apod.).

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

P_{st} v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoky jsou udávány pro suchý vzduch 20 °C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I, AMCA 210-99 a ASHRAE 51-1985.

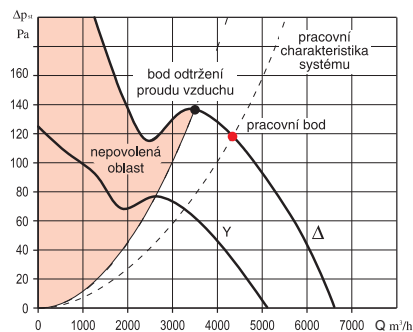

Typový klíč pro objednávání nástěnných ventilátorů HC..

H C F T / 4 - 4 0 0 / H A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 (H) – kompaktní axiální nástěnný
- 2 (C) – označení série
- 3 (F) – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, velikosti 250–630, velikost 710–1000 hliníkový náboj s plastovými listy
- 3 (G) – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, samostatný náboj a listy, velikosti 250–630
- 3 (B) – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy

- 4 (T) – třífázové provedení
- 4 (B) – jednofázové provedení
- 5 (4) – počet pólů elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola (mm)
- 7 (H) – úhel natočení lopatek (L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu)
- 9 – údaje pro speciální konstrukční provedení (II2G Ex e II T3...)

Typový klíč pro objednávání potrubních ventilátorů TC..

T C B T / 4 - 4 0 0 / H - B 4 0 0 V 5 0 Hz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1 (T) – kompaktní axiální potrubní
- 2 (C) – označení série
- 3 (B) – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy (standardní provedení)
- 4 (T) – třífázové provedení
- 4 (B) – jednofázové provedení
- 5 (4) – počet pólů elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola (mm)

- 7 (H) – úhel natočení lopatek (L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu, B – opačně)
- 9 – napětí (jednofázové 230V, třífázové 230/400V, třífázové 400V)
- 10 – frekvence 50 Hz
- 11 – údaje pro speciální konstrukční provedení (II2G Ex e II T3...)


A101

Compact 1~
250, 315, 355, 400

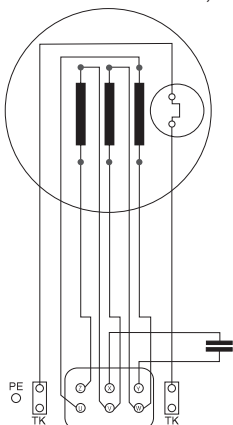


vnitřní schéma

A101

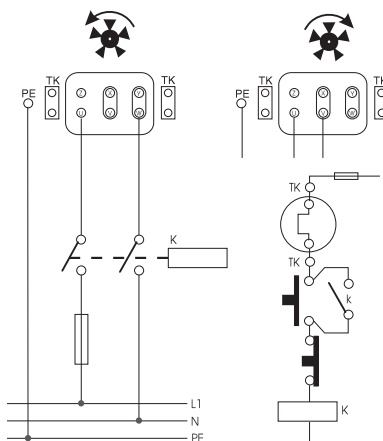

připojení ventilátoru k síti

A121

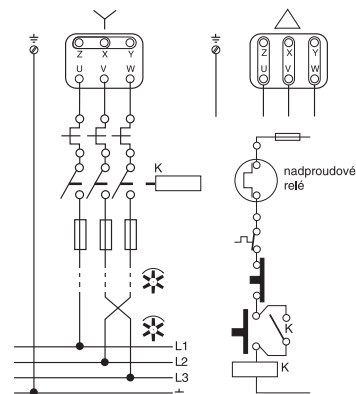


připojení ventilátoru k síti, volba zapojení podle štítku na dodaném motoru

15


A102

Compact 1~
450, 500, 560, 630, 710

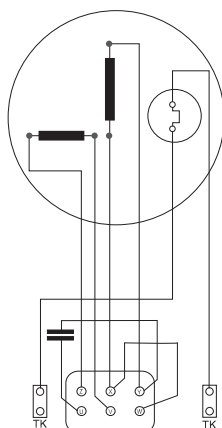

vnitřní schéma

A102

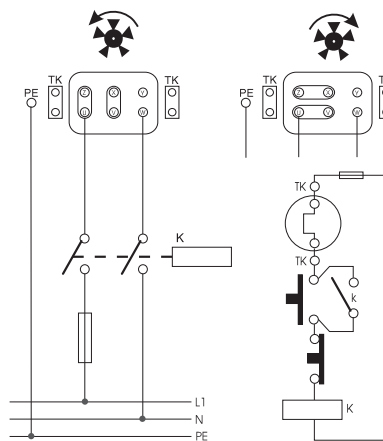


připojení ventilátoru k síti



zvláštní provedení viz K 1.10
PBB 315–630, PBT 315–630


A103

Compact 3~

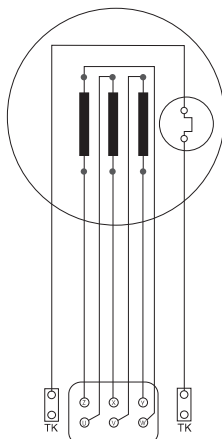

vnitřní schéma

A103

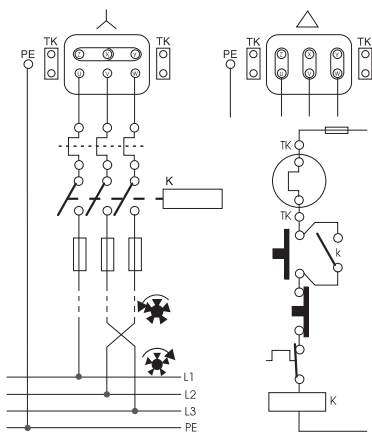

připojení ventilátoru k síti

A125

Schema zapojení standardních motorů s PTC ochranou a vybavovačem viz návod k použití dodávaný s ventilátory.

připojení ventilátoru k síti